

Fis. 96
Proc. 23/15

RESUMO DA INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS E AR CONDICIONADO

GRUPO	ÁREA CONDICIONADA	IMPLANTAR
01	30.000 BTUs	50A
02	30.000 BTUs	50A
03	18.000 BTUs	40A
04	30.000 BTUs	50A
05	12.000 BTUs	30A
06	54.000 BTUs	90A
07	12.000 BTUs	30A
08	54.000 BTUs	90A
09	48.000 BTUs	70A
10	48.000 BTUs	70A
11	12.000 BTUs	30A
12	12.000 BTUs	30A
13	12.000 BTUs	30A
14	12.000 BTUs	30A
15	48.000 BTUs	70A
16	48.000 BTUs	70A
17	12.000 BTUs	30A
18	12.000 BTUs	30A
19	12.000 BTUs	30A
20	12.000 BTUs	30A
21	12.000 BTUs	30A


Ex: Câmaras distribuídas transparentemente e
totalmente instaladas na principal planta
todas sujeitas ao controle de sala IT



LEGENDA

CAMARAS DE RESFRIAMENTO

- AIR CONDITIONING - 15.000 BTUs
- AIR CONDITIONING - 18.000 BTUs
- AIR CONDITIONING - 30.000 BTUs
- AIR CONDITIONING - 48.000 BTUs
- AIR CONDITIONING - 54.000 BTUs
- COINTEGRADO
- CLIMATE - Control e ar
- CONTROLE PARA AS CÂMERAS

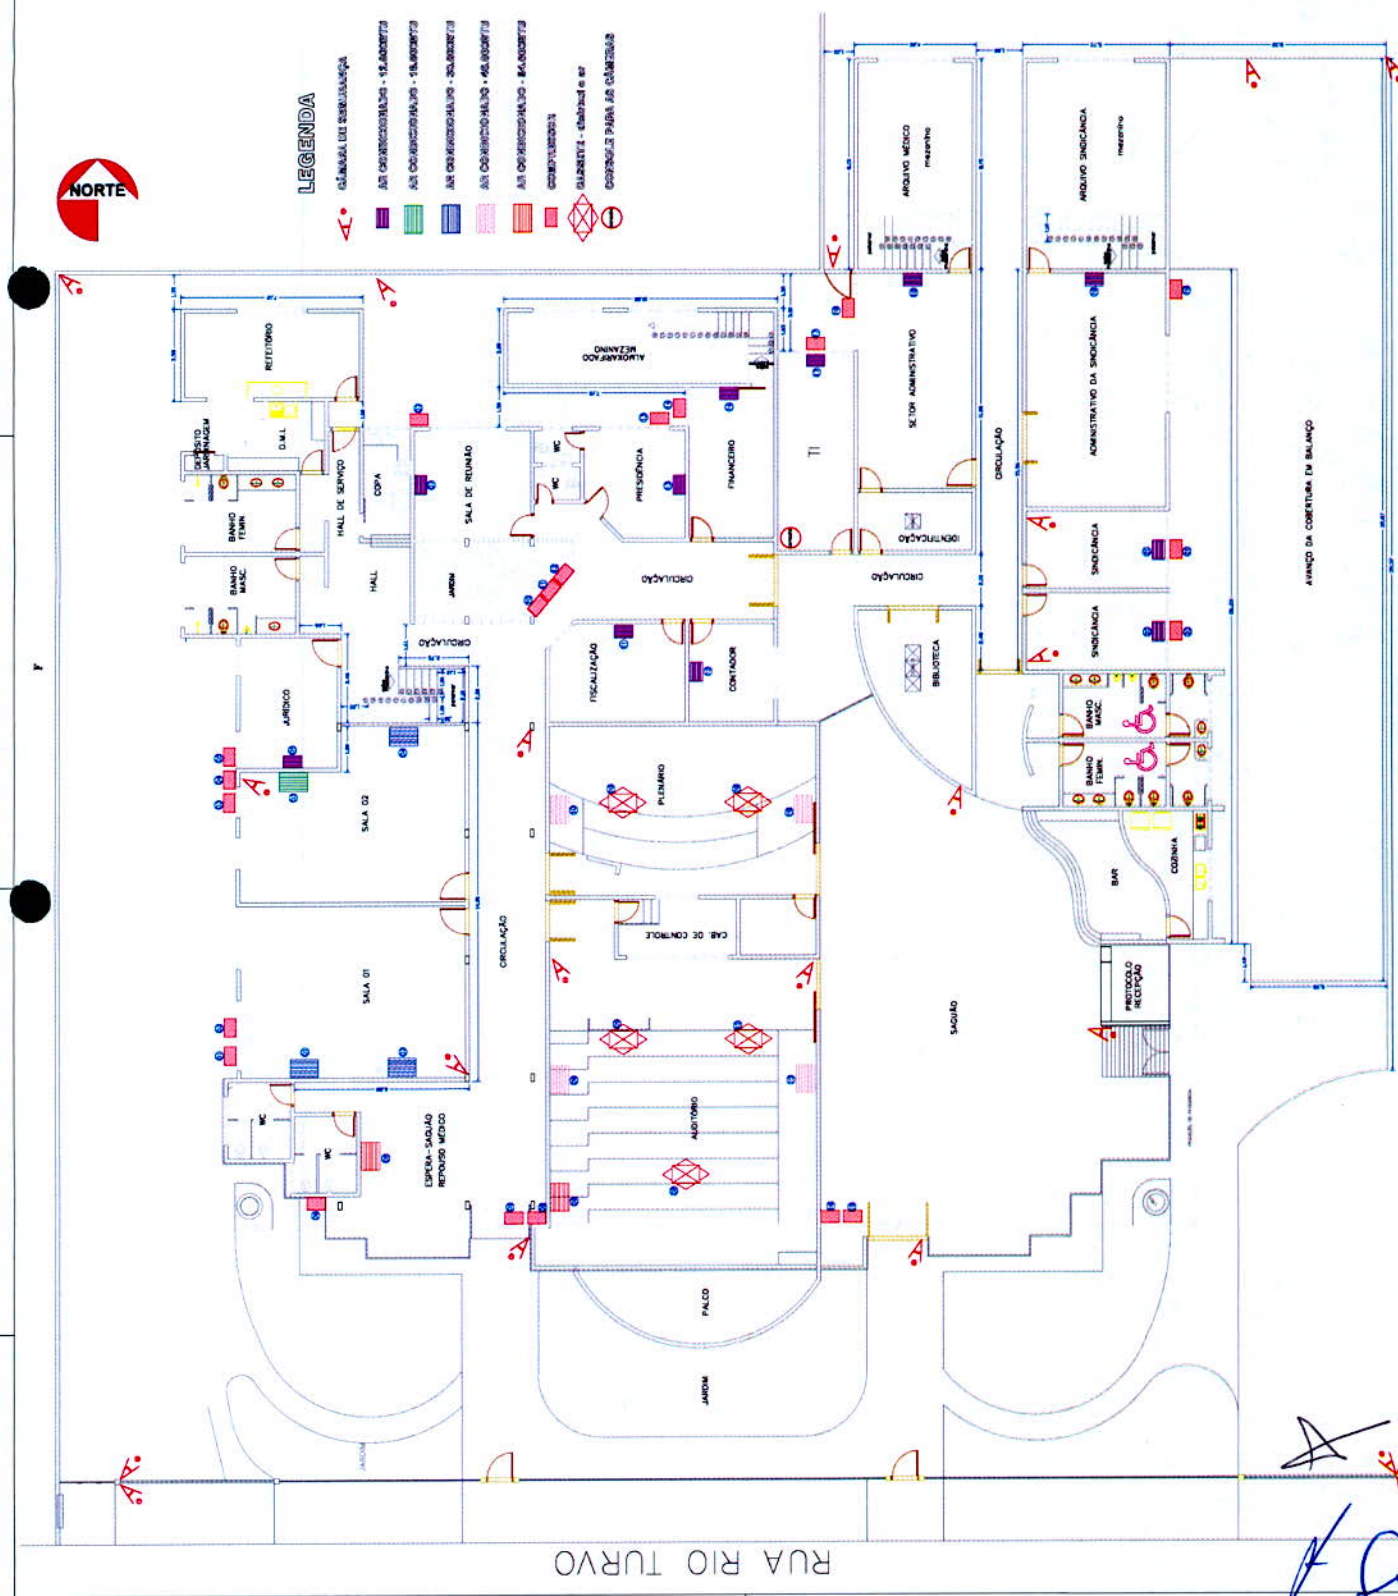

CRM CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA / MS
PROJETO: AMPLIACAO E ADEQUACAO DE AREAS
CÂMERAS E AR CONDICIONADO
08

LOCAL: LOTE 102-B DA QUADRA 1723 - B. J. VERMEDO
MUNICÍPIO: MARIANA
PROFESSOR: [Name]

AREA TUBERCULOSA: 15.000 BTUs
AREA CONSTRUCOES: 18.000 BTUs
AREA COINTEGRADA: 30.000 BTUs
AREA CLIMATE: 48.000 BTUs
AREA CONTROLE: 54.000 BTUs

ORGANIZACAO: [Name]
PROJETO: [Name]
AUTOR DO PROJETO: [Name]
AREA TUBERCULOSA: [Name]
AREA CONSTRUCOES: [Name]
AREA COINTEGRADA: [Name]
AREA CLIMATE: [Name]
AREA CONTROLE: [Name]

DATA: 1 / 08
SIT: 31/08/2014
VOTO: 200/160
MUNICÍPIO: MARIANA

INSTALACAO DE AR CONDICIONADO E CÂMERAS DE SEGURANCA

Handwritten initials 'A' and 'R' and a signature.